

演习记录

演习内容：危废仓库内装卸、运输不当造成容器包装破损导致泄漏

演习时间：2025.05.19

演习参加人员：污水站全员、厂务部

演习地点：危废仓库



演习步骤：


突发事件——>危废仓库内装卸、运输不当造成容器包装破损导致泄漏

演习步骤：

- 1、污水站人员将压滤机压滤出的污泥装袋，并通过叉车转移至危废仓库；
- 2、在危废仓库装卸时，污泥袋突然破损，导致含重金属污泥泄漏至危废仓库地面上；
- 3、污水站人员立即告知厂务部，厂务部接到报警后迅速赶赴现场确认泄漏事故；
- 4、启动事故应急预案，立即用沙袋或沙土堵截已泄漏的危险废物，将泄漏的危险废物转移至其他容器；
- 5、必要时用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

演习照片：

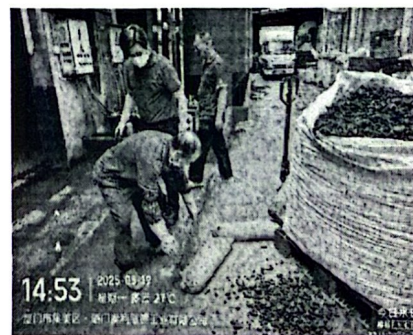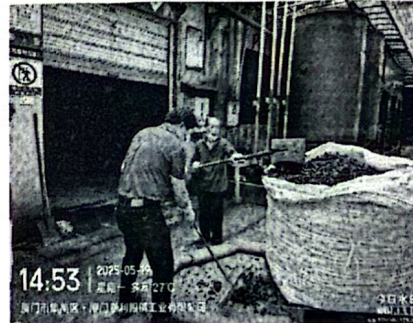

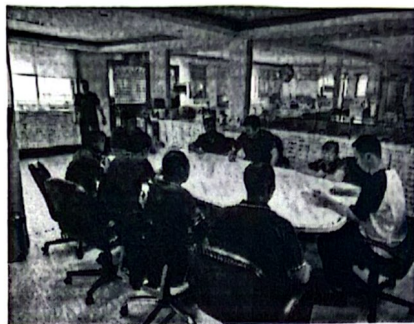

演练总结：

通过本次演练，让员工对危险废物泄漏进行了及时、妥善的处理措施，增强了突发环境事件的应变能力。

存在问题：

- 1、实战意识不强，抢险气氛不浓厚，没有达到紧张有序的演练要求；
- 2、抢险物资准备不充分，物资存放不集中，准备速度慢。

整改措施：

- 1、定期组织演练，提高抢险人员的实战意识；
- 2、常用抢险物资要集中存放，提高物资准备的速度。



出席者签名:

吴伟民 蔡西峰 廖明叶恩东 毛西琼
唐福祥 魏西明 吕敬珍 张再中 周泽平



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

演习记录

演习内容：污水站综合池管道、阀门老化导致泄流

演习时间：2025.05.19

演习参加人员：污水站全员、厂务部、化学品管理部、安保部

演习地点：污水站综合池

演习步骤：


突发事件——>污水站综合池管道、阀门老化导致泄流

演习步骤：

- 1 污水站人员立即用沙袋或沙土堵截已泄流的污水，将泄漏的污水围堵；
- 2、同时将改阀门上游阀门关闭，阻断污水继续输送，再进行维修；
- 3、通知厂务部人员立即确认雨水出口阀门处于关闭状态，维修后将围堵截留的污水通过旁边管网冲至应急管道流入应急池

演习照片：



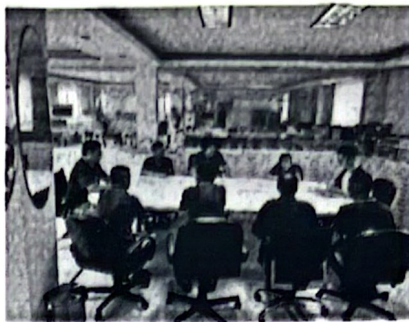

演练总结:

通过本次演练,让员工对危险废物泄漏进行了及时、妥善的处理措施,增强了突发环境事件的应变能力。

存在问题:

- 1、实战意识不强,抢险气氛不浓厚,没有达到紧张有序的演练要求;
- 2、抢险物资准备不充分,物资存放不集中,准备速度慢。

整改措施:

- 1、定期组织演练,提高抢险人员的实战意识;
- 2、常用抢险物资要集中存放,提高物资准备的速度。



出席者签名:

吴伟伦. 唐书明 叶国良 毛西琼 蔡明峰
唐福平 魏金明 吕耀玲 张再平 周泽平

